



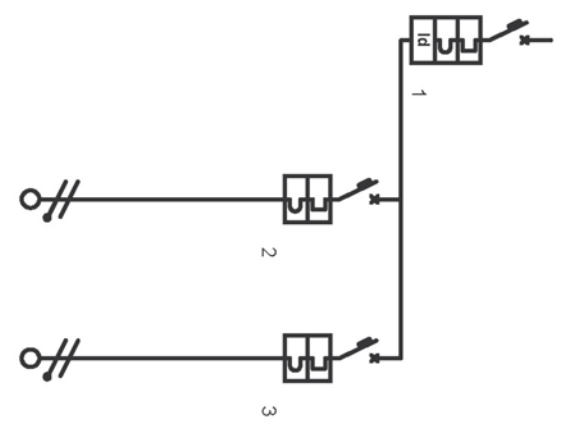

Disegnato :	7 Allievo A.R.E.A. - OSINI (OG)
Coordinato :	
N° di Disegno :	
Tensione di Esercizio :	400/230 (V)
Quadro :	1 - Centralino Tipo
Back Up	No
Potere di interruzione (P)	


Descriptions: lines	Genotype	WT (lines) Phase	WT (lines) Leds
Nodes			
Final stable lines	1.1 N	1.1 N	1.1 N
Progenies effective	3.167 MW	3.167 MW	2.070 MW
Conversion of progeny to N	16.30	16.30	10.00
Conversion normality to N	25	16	10
Progenies final N	41	26	19
Final P (1/3) final N	0.03/0.03	0.16/0.144	0.17/0.165
Final N (1/3) final N	0.16/0.125	0.16/0.144	0.16/0.165
Longest stable lines (N)	101	380	360
C-1.1 final (C-1.1 stable)	0.05/0.057	0.25/0.209	0.25/0.309
Progenies distribution (P-1)	4.5	4.5	4.5
for maternal phase (N)	3.162	3.009	3.009
Coldness			
Coldness	61		5
Factor	MDY/K	MDY/K	MDY/K

Progettato: 7/Alcanta AREA - OSIM (OG)
Disegnato:
Coordinato:
N° di Disegno:
Quadro:
1 - Centinato Tipo
Tipo involucro:
Centinato P105 - da parete IP4
Ingresso totale (mm):
320 x 253 x 120
Tipo porta:
S
Tipo fondo:
Chiuso
Tipo laterale:
Chiuso




Tipo fondo :
Chiuso


Tipo laterale :
Chiuso

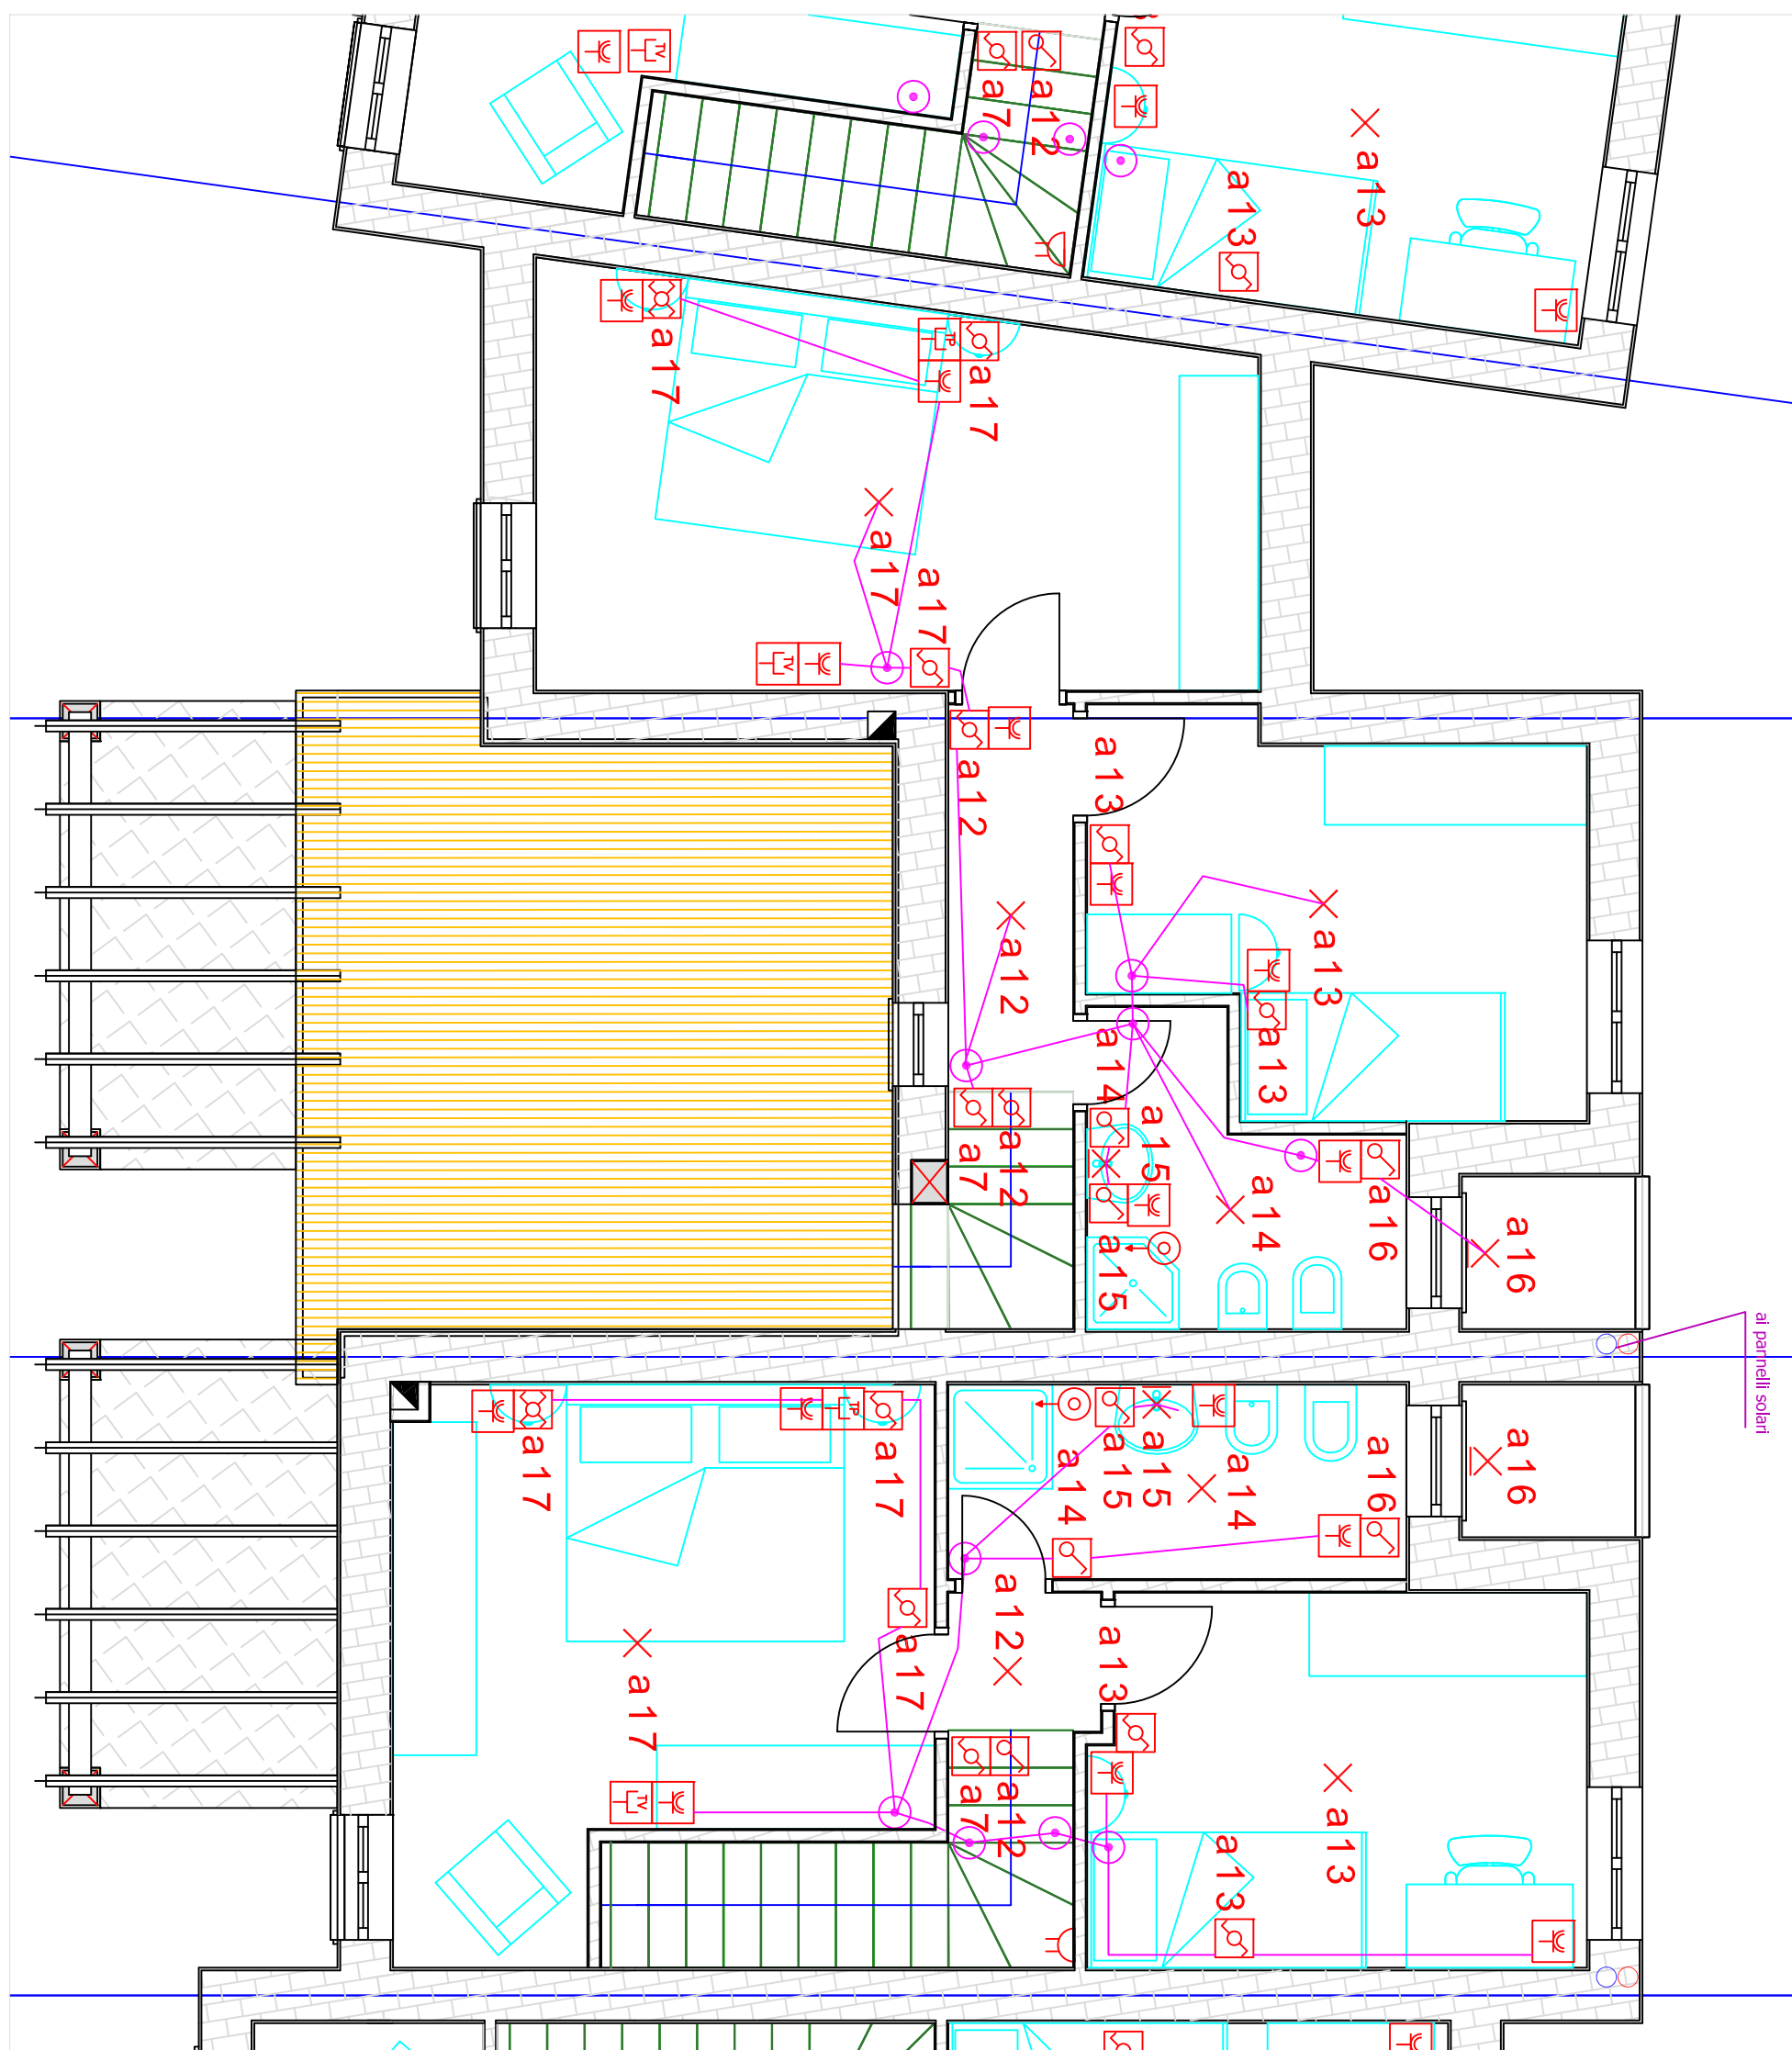

PIANTA PIANO PRIMO SC. 1:50

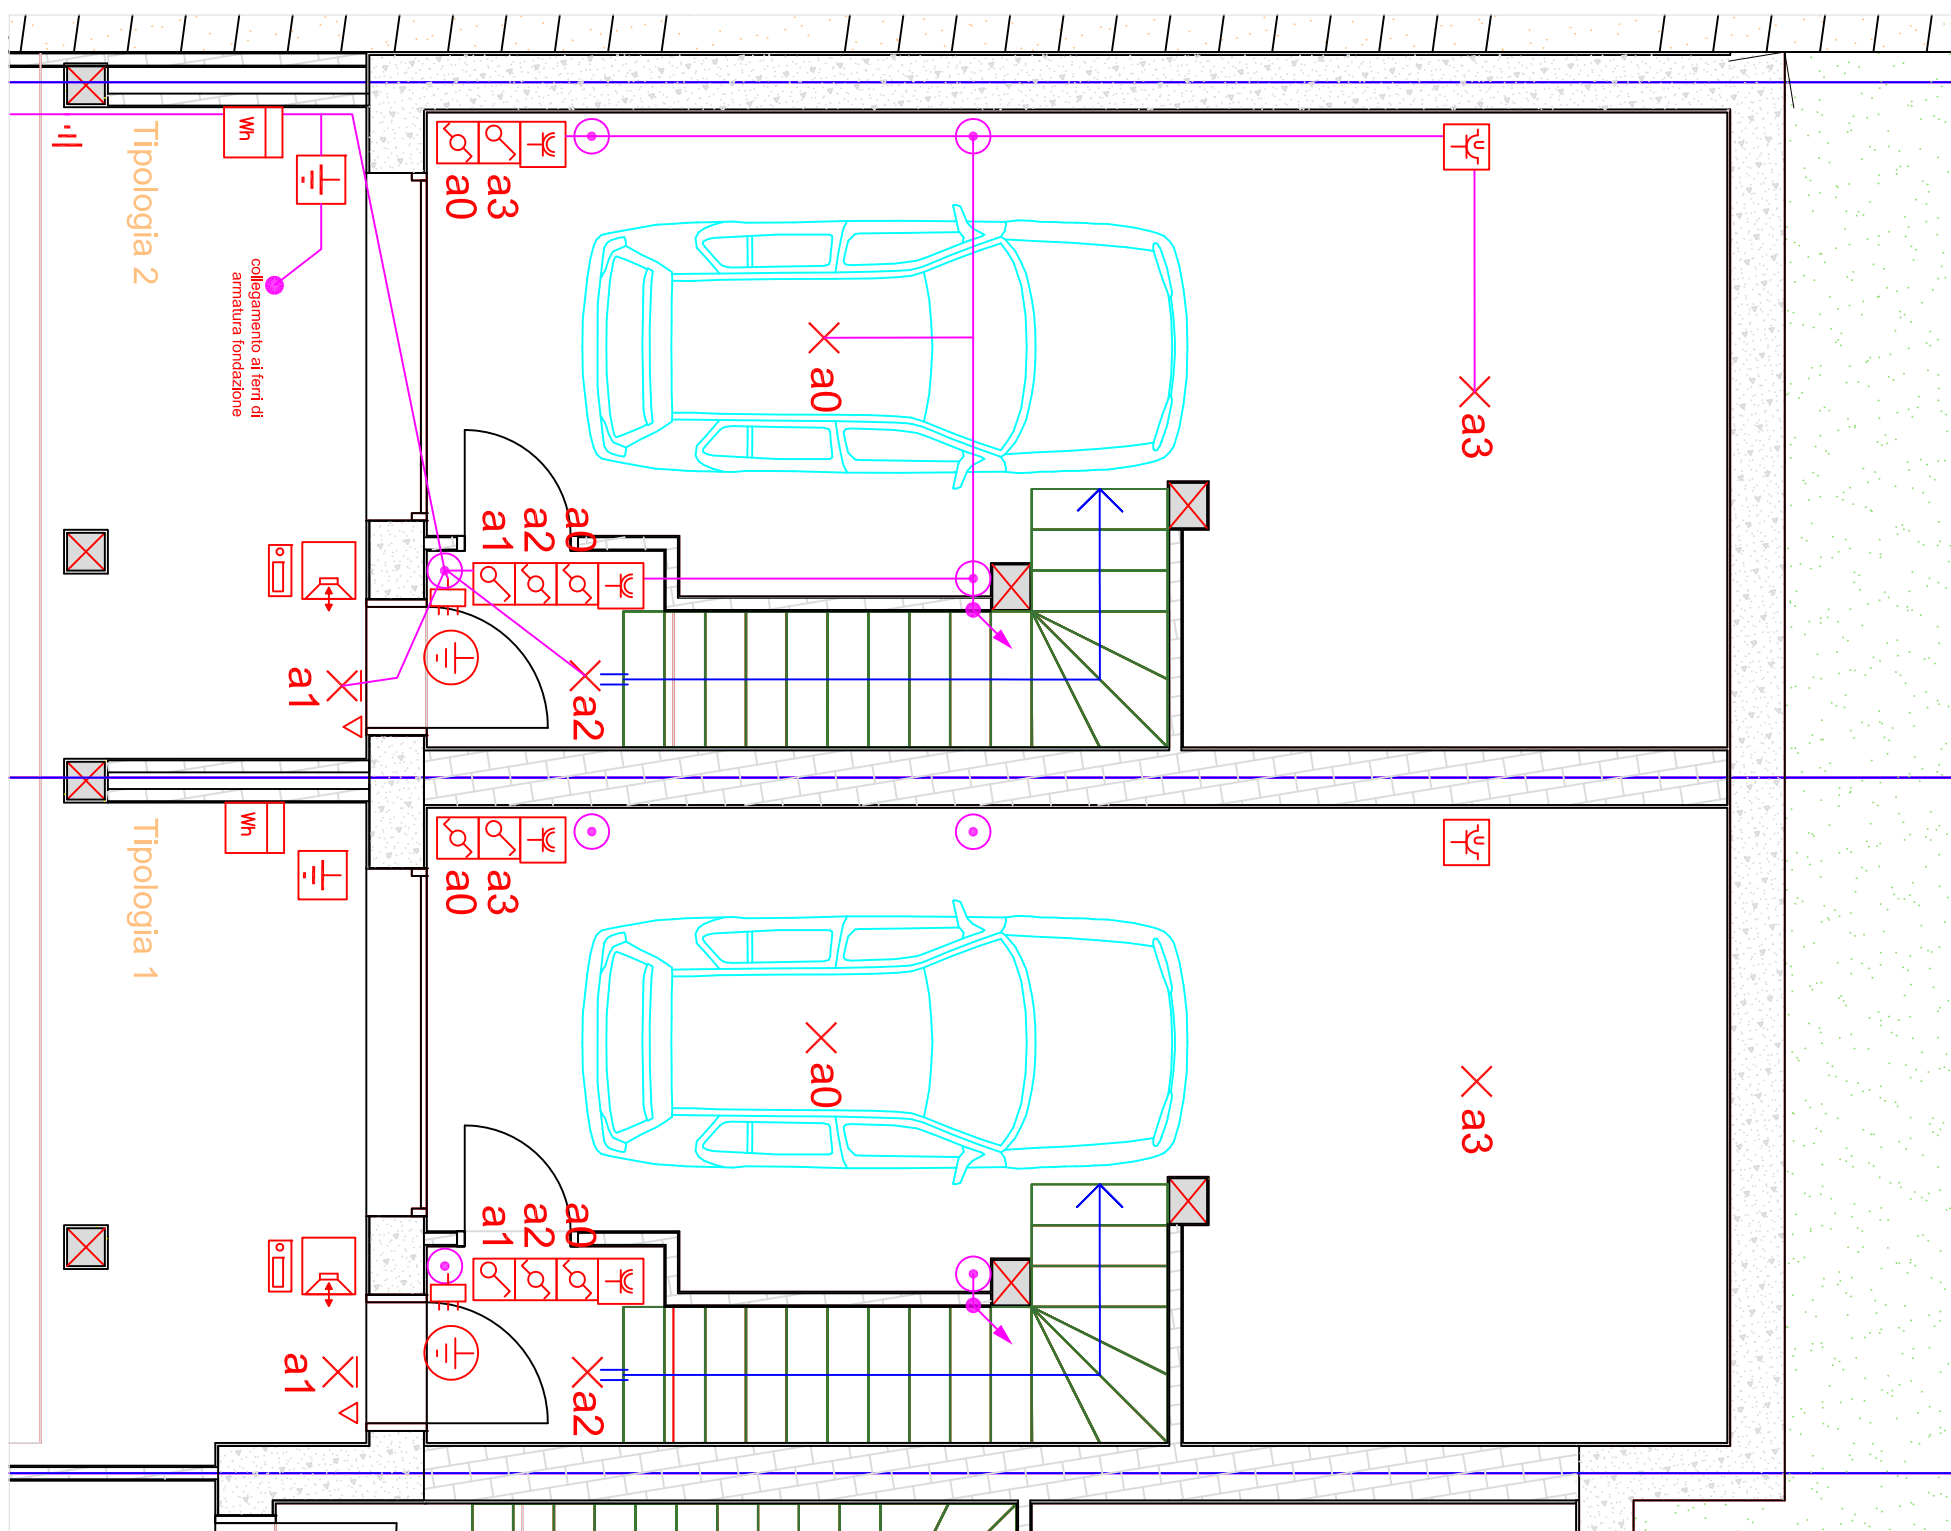

PIANTA PIANO SEMINTERATO SC. 1:50

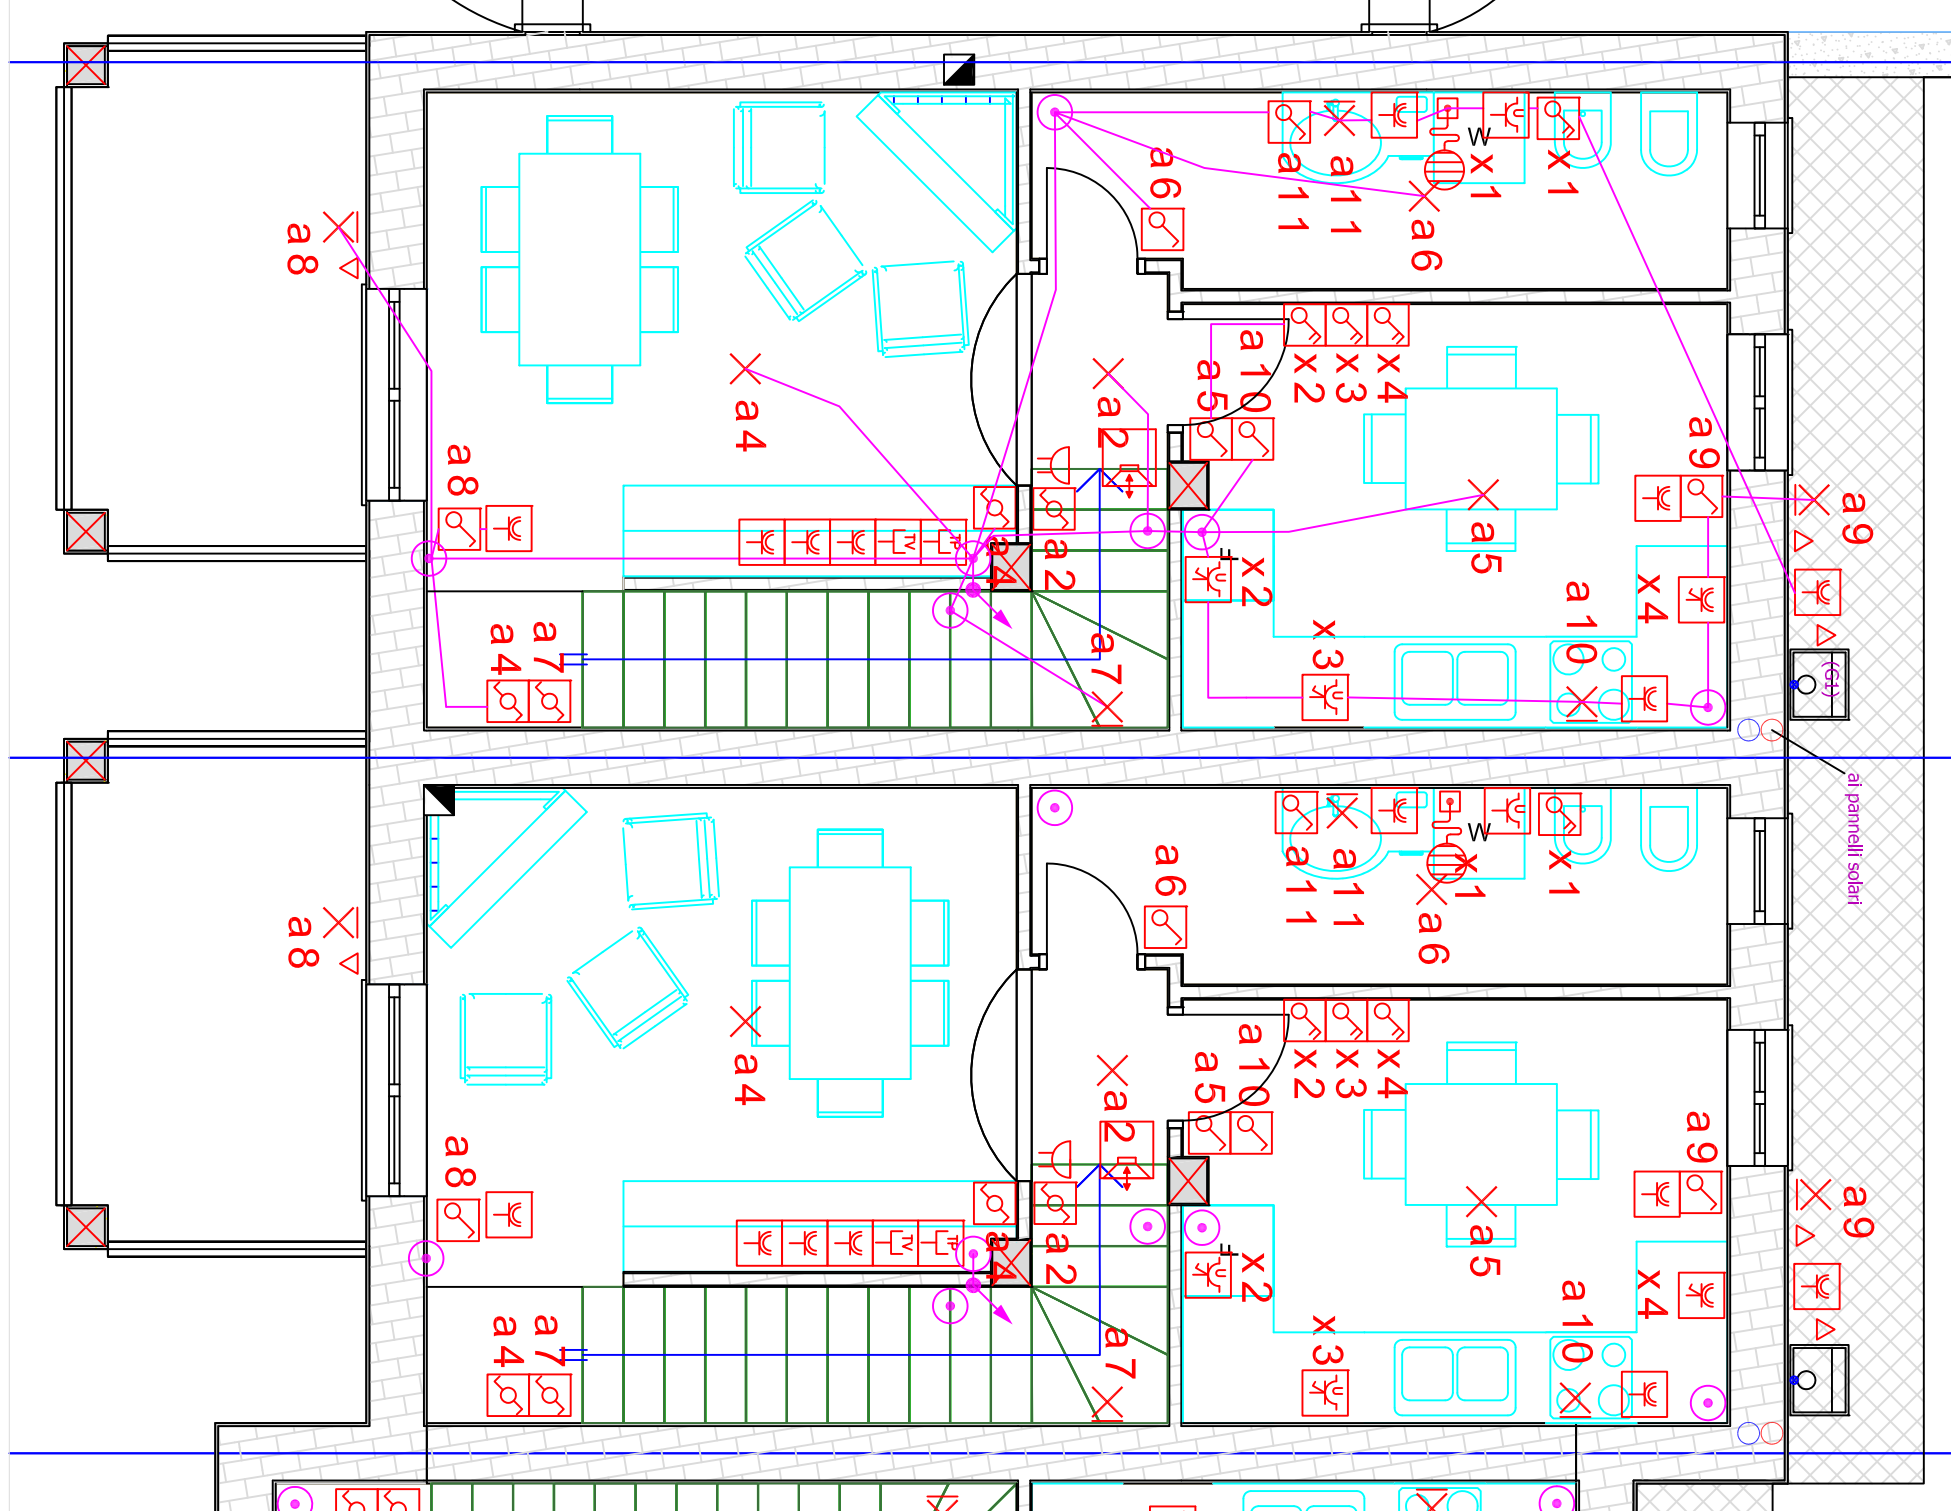

PIANTA PIANO TERRA SC. 1:500

LEGENDA SIMBOLI	
	GRUPPI DI MISURA CONSEGNA ENERGIA
	GENERALINO IN RESINA (POSA INCASSATA)
	SCATOLA PERIMFURITO (Δ): CON PORTELLA (P55)
	PRESA BIPASSO P17/11 0-16A-NORMALE-COMANDATA
	PRESA UNEL P30 16A-NORMALE-COMANDATA
	PRESA TELEFONICA
	PRESA TELEVISIVA
	INTERRUTTORE UNIPOLARE - BIPOLARE
	DEVIATORE
	INERTITTORE
	SLONERIA
	TERMOSTATO AMBIENTE
	POZZETTO DI TERRA CON DISSENSORE
	NODO EQUIPOTENZIALE
	POSIZIONE CROCONICA
	CONDUTTORA INTERNA
	CONDUTTORA INCASSATA (SOTTO INTONACO O SOTTOPIAVIMENTO)
	CONDUTTORA DISCENDENTE - ASCENDENTE
	CASSETTA DI DERIVAZIONE/ROMPIRATTA
	POSA INCASSATA PER CONDUTTORA DI ENERGIA
	PUNTO UCE A PARETE (Δ P55)
	PUNTO UCE A SOFFITTO
	ATTACCO PER BOLEE ELETTRICO ENTRO ZONE 1-2
	TRAMITE CAVO GOMMATO SU SCATOLA PASSIVO
	CAMPANELLO INGRESSO PORTINAME
	RONZATORE
	PULSANTE A TRINTE

LEGENDA SIMBOL

[illegible]

ELENO CONDUTTORE PER OGNI UNITÀ ABITATIVA	
LINEA	TIPO CANO DESCRIZIONE
W0	2x6 FIORA ALIMENTAZIONE DA CONTATORE ENEL
W1	16x8 NOVAK CONDUTTORE DI TERRA
W1	21x14+1x4 NOVAK LINEA FASES
W2	21x12,5+1x2,5 NOVAK LINEA LUD1
WCF	cavo telefonico
WTF	cavo telefonico
WTV	cavo cossibile TV

Note:

- a) le deviazioni terminali andranno eseguite in tubazione sottotubo con diametro 20 mm dal interno e con cavi di sezione 16 mm²
- b) -1,5 mmq per per linee luce
- c) -2,5 mmq per per linee presa
- d) la disposizione delle tubazioni può avvenire a pavimento, conduttore che dalle prese non interferisca e non venga ingombrato, ma può anche essere in canali (dallo, gas e riscaldamento).
- e) le canalizzazioni principali per energia sono poste in intonaco.